

Technische vragen

Van : Kaspar Karssen (CDA)
Datum vraag : 8 oktober 2026
Onderwerp : Raadsbesluit Winterdijk 10
Commissiegriffier : Erwin Bok
Datum antwoord :

Vragen:

1) We hebben begrepen dat de gemeente in maart een parkeerdrukmeting heeft laten doen.

- a) Klopt dat?
- b) En zo ja, welke straten in en rond Nieuwe Park zijn daarin meegenomen?

2) Op grond van artikel 169 van de Gemeentewet verzoeken we het college het rapport, met de meetgegevens, met de raad te delen.

- a) Zo ja, kan de raad het uiterlijk maandag 12 oktober om 15.00 uur ontvangen, voor de voorbereiding van het debat?
- b) Zo nee, op welk openbaar belang als bedoeld in artikel 169, derde lid, beroept het college zich, en met welke argumenten?

We hebben deze informatie nodig voor het debat op woensdag 14 oktober. De debatpunten moeten dinsdagochtend al binnen zijn. Daarom ontvangen we de antwoorden graag uiterlijk maandag 12 oktober om 15.00 uur.

Antwoorden:

Vraag 1

We hebben begrepen dat de gemeente in maart een parkeerdrukmeting heeft laten doen.

- a) Klopt dat?*
- b) En zo ja, welke straten in en rond Nieuwe Park zijn daarin meegenomen?*

Antwoord

- a) Dat klopt
- b) Dit is gedaan op buurtniveau en openbaar gemaakt in GIS gouda. In de bijlage in dit document vindt u de gegevens voor de buurt waar de Winterdijk 10 in valt.

Vraag 2

Op grond van artikel 169 van de Gemeentewet verzoeken we het college het rapport, met de meetgegevens, met de raad te delen.

- a) Zo ja, kan de raad het uiterlijk maandag 12 oktober om 15.00 uur ontvangen, voor de voorbereiding van het debat?*
- b) Zo nee, op welk openbaar belang als bedoeld in artikel 169, derde lid, beroept het college zich, en met welke argumenten?*



Antwoord


Via GIS Gouda heeft u op buurt niveau inzicht in de betreffende gegevens. Gegevens voor geheel Gouda worden te zijner tijd gedeeld met de raad. Dit los van een project. Zo lopen de inhoud van een project en het onderzoek an sich niet door elkaar. Voor dit project zijn de meetgegevens opgenomen in de bijlage.

Bijlage parkeerdruk

De parkeerdruktellingen zijn voor iedereen inzichtelijk via GIS Gouda ([Gouda open GIS viewer](#)). Zo ook de telling van 2026. Hierbij is de parkeerdruk op buurtniveau in beeld gebracht. Op de onderstaande kaartjes is dit voor de buurt waar de Winterdijk 10 onder valt inzichtelijk voor de verschillende meetmomenten. De laatste van deze serie kaartjes laat zien waar de grenszone voor gereguleerd parkeren ligt.

Winterdijk 10

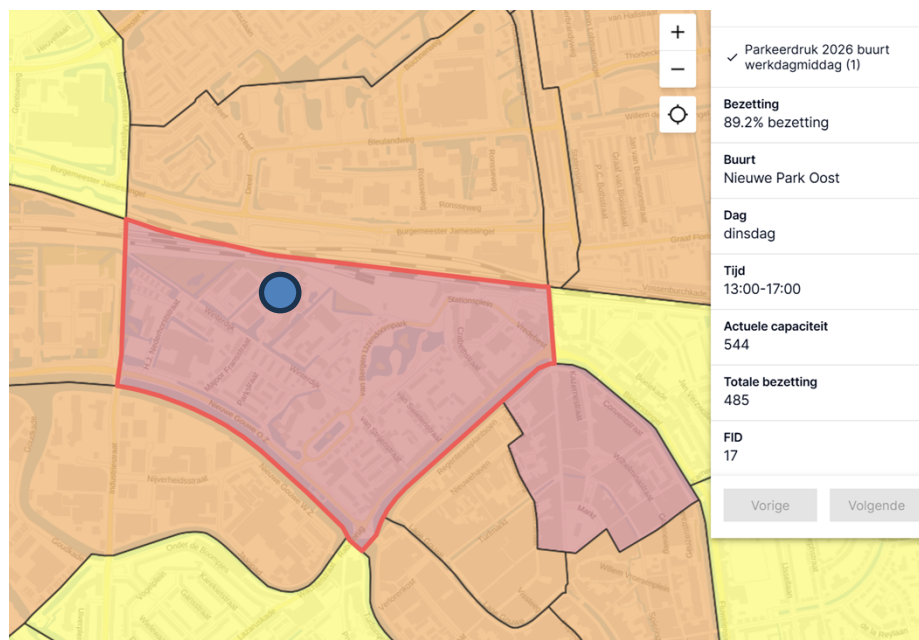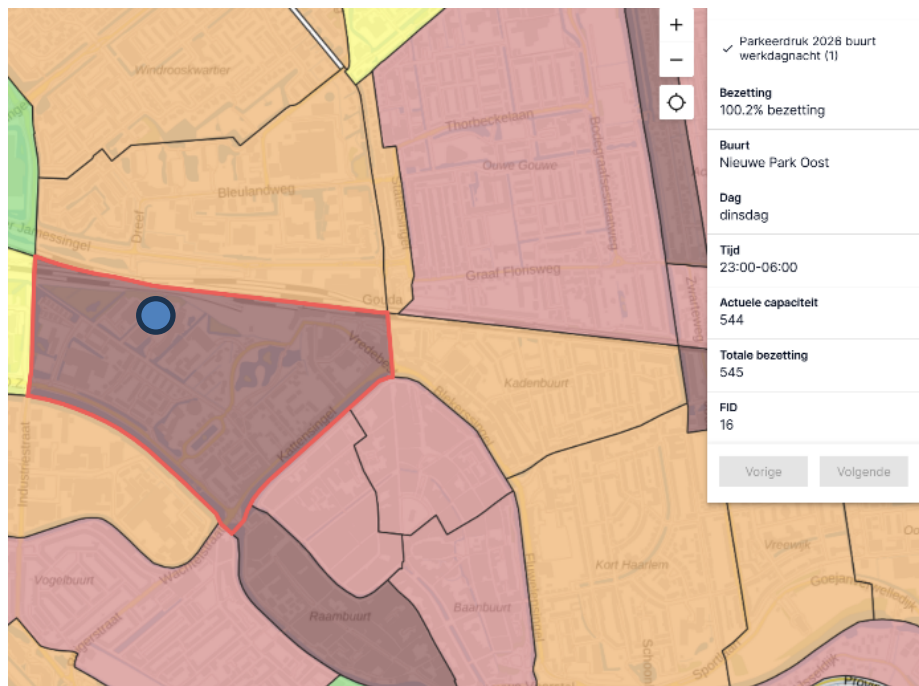

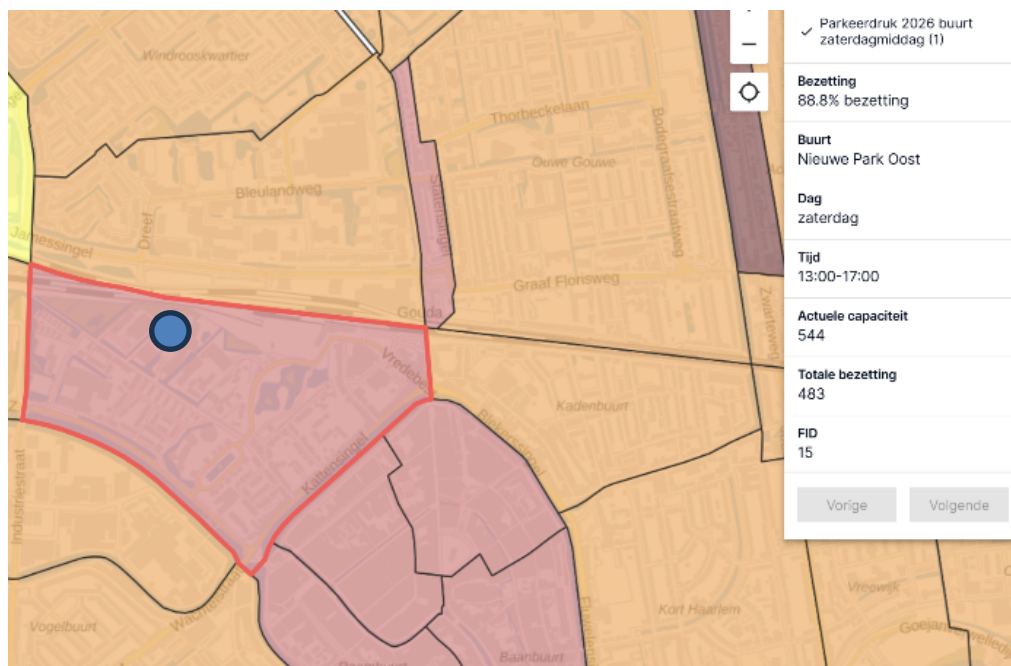

Zone gereguleerd parkeren

